


BEZEICHNUNG	55_10500 3270 Scheibbs Feldgasse 17-19, Auf d. Wieden 2,4,12	Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude (-teil)		Baujahr	1963
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	2008
Straße	Feldgasse 17, Auf der Wieden 2	Katastralgemeinde	Scheibbs
PLZ, Ort	3270 Scheibbs	KG-Nummer	22132
Grundstücksnummer	98	Seehöhe	331,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

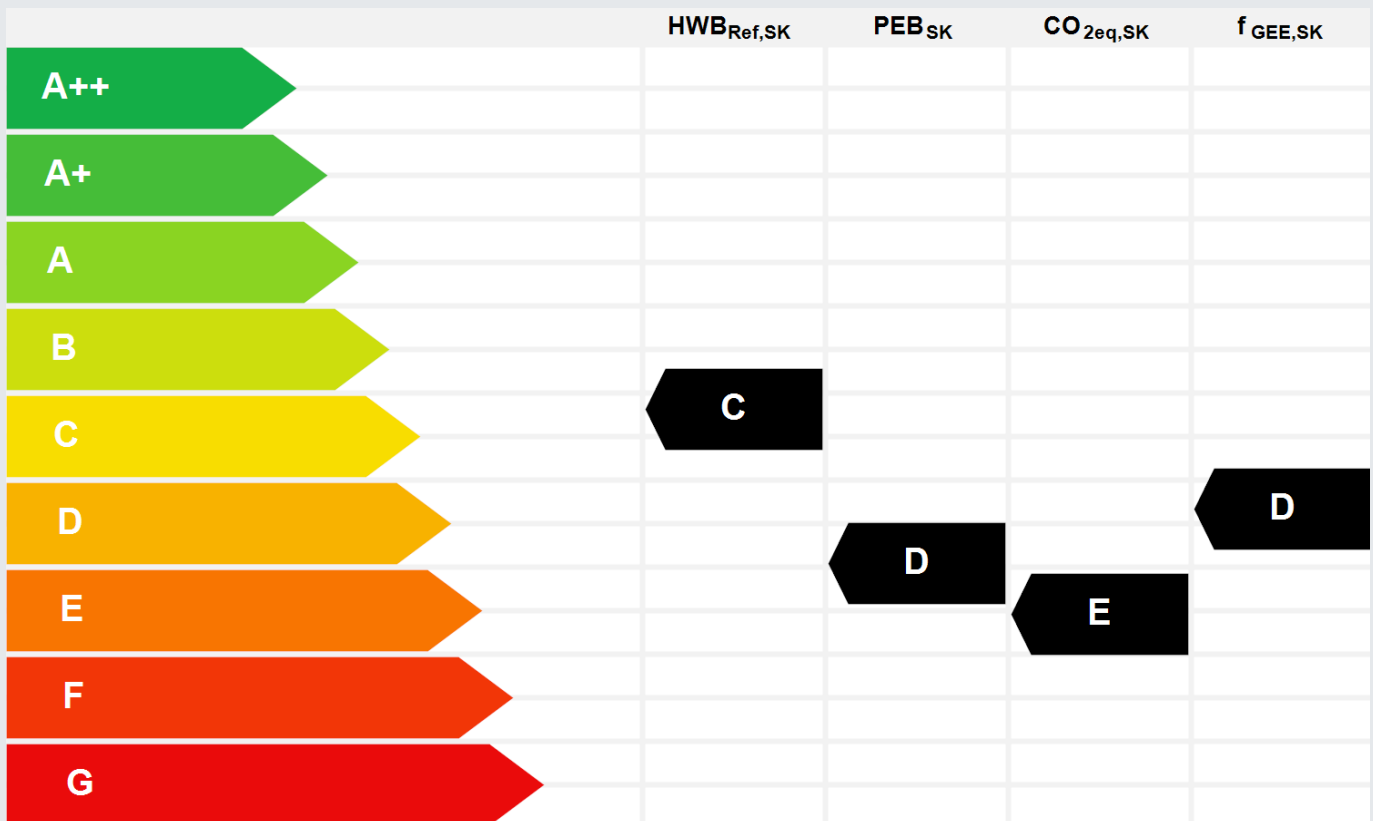

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern.}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern.}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	582,3 m ²	Heiztage	254 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	465,8 m ²	Heizgradtage	3.811 Kd	Solarthermie	0 m ²
Brutto-Volumen (VB)	1.915,6 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik	0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1.091,3 m ²	Norm-Außentemperatur	-16,0 °C	Stromspeicher	0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,57 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Stromdirekth.
charakteristische Länge (lc)	1,76 m	mittlerer U-Wert	0,33 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _T -Wert	26,36	RH-WB-System (primär)	Kessel/Therme
Teil-BF	0,0 m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-VB	0,0 m ³				

EA-Art: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{ref,RK} =	48,1 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	48,1 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	208,5 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE, RK} =	2,07

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h, Ref, SK} =	33 977 kWh/a	HWB _{ref,SK} =	58,4 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h, SK} =	33 977 kWh/a	HWB _{SK} =	58,4 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{ww} =	5 944 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB, SK} =	119 784 kWh/a	HEB _{SK} =	205,7 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{SAWZ, WW} =	2,68
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{SAWZ, RH} =	3,06
Energieaufwandszahl Heizen			e _{SAWZ, H} =	3,00
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} =	13 262 kWh/a	HHSB _{SK} =	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB, SK} =	133 045 kWh/a	EEB _{SK} =	228,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB, SK} =	162 619 kWh/a	PEB _{SK} =	279,3 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,em, SK} =	143 894 kWh/a	PEB _{n,em,SK} =	247,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBem, SK} =	18 725 kWh/a	PEB _{em,SK} =	32,2 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2, SK} =	32 248 kg/a	CO2 _{SK} =	55,4 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE, SK} =	1,99
Photovoltaik-Export	Q _{PVE, SK} =	0 kWh/a	PV _{Export,SK} =	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	29.05.2023
Gültigkeitsdatum	29.05.2033
Geschäftszahl	55_10500

ErstellerIn

Architekturbüro DI Ingrid Skodak
DI Mag. Barbara Kirchmayr

Unterschrift

Architektin DI Ingrid Skodak
Staatlich beladete und freiberufliche Ziviltechnikerin
1120 Wien, Michael-Beinhorn-Gasse 70
ingrid.skodak@ea-plus.at Tel.: 43(0)662 6106756

Wände gegen Außenluft

AW_STB 20 cm+VWS 12 cm 0,37m U=0,27 U = 0,27 W/m²K nicht relevant

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft

AT 1,30/2,17m U=1,50 U = 1,50 W/m²K nicht relevant

AF 1,30/1,50m U=1,16 U = 1,16 W/m²K nicht relevant

AF 2,30/2,30m U=1,16 U = 1,16 W/m²K nicht relevant

AF 1,20/1,30m U=1,16 U = 1,16 W/m²K nicht relevant

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

DE WS nach oben 0,52m U=0,19 U = 0,19 W/m²K nicht relevant

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile

DE WS nach unten 0,43m U=0,30 U = 0,30 W/m²K nicht relevant

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

DE Innendecke ohne WS 0,34m U=1,22 U = 1,22 W/m²K nicht relevant

Projekt: **55_10500 3270 Scheibbs Feldgasse 17-19, Auf d. Wieden 2,4,12** Datum:

29. Mai 2023

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Einreichplan/Polierplan 1963/64 und Begehung vor Ort 27.5.2023
 Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)
 Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
 Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6
 Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
 Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
 Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
 Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten	Aus den beigelegten Planunterlagen des AG von 1963/64 und die Massenermittlung aus dem Energieausweis 2011
Bauphysikalische Daten	U-Werte der Bauteile laut beigelegtem Energieausweis des Auftraggebers vom 17.5.2011 (Jachan GmbH)
Haustechnik Daten	Es wurde das System Gaskombitherme ohne Kleinspeicher aus dem "Leitfaden energetisches Verhalten von Gebäuden" OIB-Richtlinie 6 - 2019 für die Heizung zur Berechnung des Endenergiebedarfs herangezogen. Die Warmwasseraufbereitung wurde dezentral elektrisch ermittelt

Weitere Informationen

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen des Heizwärmebedarfs HWB und des Endenergiebedarfs EEB Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgültigen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsächlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitenklimas resultiert

Kommentare

Prinzipiell wurde angenommen, dass bei allen Bauteilen die wärmetechnischen Bestimmungen des Bau - bzw. Sanierungsjahres eingehalten wurden, bzw. die Ausführung den Aufbauten der beigelegten Planunterlagen bzw. des beigelegten Energieausweises/der bauphysikalischen Berechnung entspricht. Das Stiegenhaus wurde zum konditionierten Bruttovolumen dazugerechnet.

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Das Gebäude wurde 2011 saniert und erfüllt schon jetzt die Anforderungen an die größere Renovierung beim HWBrefRK.

Heizung und Warmwasser:

Kessel, Thermen und Boiler sollten ab einem Alter von ca. 10 Jahren erneuert werden, um die Effektivität zu steigern und die Verluste zu reduzieren.

Datenblatt zum Energieausweis

ecOTECH
Niederösterreich

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Scheibbs

HWB_{Ref} 58,4

f_{GEE} 1,99

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	Aus den beigestellter Planunterlagen des AG von 1963/64 und die Massenermittlung aus dem Energieausweis 2011
Bauphysikalische Daten:	U-Werte der Bauteile laut beigestelltem Energieausweises des Auftraggebers vom 17.5.2011 (Jachan GmbH)
Haustechnik Daten:	Es wurde das System Gaskombitherme ohne Kleinspeicher aus dem "Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden" OIB-Richtlinie 6 - 2019 für die Heizung zur Berechnung des Endenergiebedarfs herangezogen. Die Warmwasseraufbereitung wurde dezentral elektrisch ermittelt

Haustechniksystem

Raumheizung:	Kombitherme mit Brennstoff Erdgas
Warmwasser:	Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher
Lüftung:	Lüftungsart Natürlich

Berechnungsgrundlagen

Gegebenheiten aufgrund von Einreichplan/Polierplan 1963/64 und Begehung vor Ort 27.5.2023; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **55_10500 3270 Scheibbs Feldgasse 17-19, Auf d. Wieden 2,4,12**
 Baukörper: **Stiege 1 + 2**

Datum: 29. Mai 2023

Beheizte Hülle

Bezeichnung	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Geschoße	Volumen [m³]	BGF ohne Reduktion [m²]	BGF Reduktion [m²]	BGF mit Reduktion [m²]	beh. Hülle [m²]	A/V [1/m]
Stiege 1 + 2	0,00	0,00	0,00	2	1915,64	582,26	0,00	582,26	1091,29	0,57

Außen-Wände

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
Nord	AW_STB 20 cm+VWS 12 cm 0,37m U=0,27	0,27	1,00	27,74	6,58	182,53	-19,50	-5,64	0,00	157,39	0° / 90°	warm / außen
Ost	AW_STB 20 cm+VWS 12 cm 0,37m U=0,27	0,27	1,00	10,94	6,58	71,99	-3,90	0,00	0,00	68,09	90° / 90°	warm / außen
Süd	AW_STB 20 cm+VWS 12 cm 0,37m U=0,27	0,27	1,00	27,74	6,58	182,53	-54,80	0,00	0,00	127,73	180° / 90°	warm / außen
West	AW_STB 20 cm+VWS 12 cm 0,37m U=0,27	0,27	1,00	10,94	6,58	71,99	-3,90	0,00	0,00	68,09	270° / 90°	warm / außen
SUMMEN						509,03	-82,10	-5,64	0,00	421,29		

Decken

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand / Für BGF berücksichtigt
KG-EG	DE WS nach unten 0,43m U=0,30	0,30	1,00	-	-	291,13	0,00	0,00	291,13	291,13	0° / 0°	warm / unbeheizter Keller Decke / Ja
EG-1.OG	DE Innendecke ohne WS 0,34m U=1,22	1,22	1,00	-	-	291,13	0,00	0,00	291,13	291,13	0° / 0°	warm / warm / Ja
1.OG-DG	DE WS nach oben 0,52m U=0,19	0,19	1,00	-	-	291,13	0,00	0,00	291,13	291,13	0° / 0°	warm / unbeheizter Dachraum Decke / ----
SUMMEN						873,39	0,00	0,00	873,39	873,39		

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **55_10500 3270 Scheibbs Feldgasse 17-19, Auf d. Wieden 2,4,12**
 Baukörper: **Stiege 1 + 2**

Datum: 29. Mai 2023

Volumen-Berechnung

Bezeichnung	Zustand	Geometriertyp	Volumen [m³]
EG + 1.OG	Beheiztes Volumen	Fläche x Höhe	1915,64
SUMME			1915,64